

380-kV-Höchstspannungsleitung Koblenz – Bitburg

Abschnitt: Pillig – Wengerohr


Bereich Kaisersesch

Brohl, 18.11.2015


Amprion GmbH
Projektkommunikation / Genehmigungen
Claas Hammes
Ulrich Mußmann




Abschnitt 2: Pillig - Wengerohr

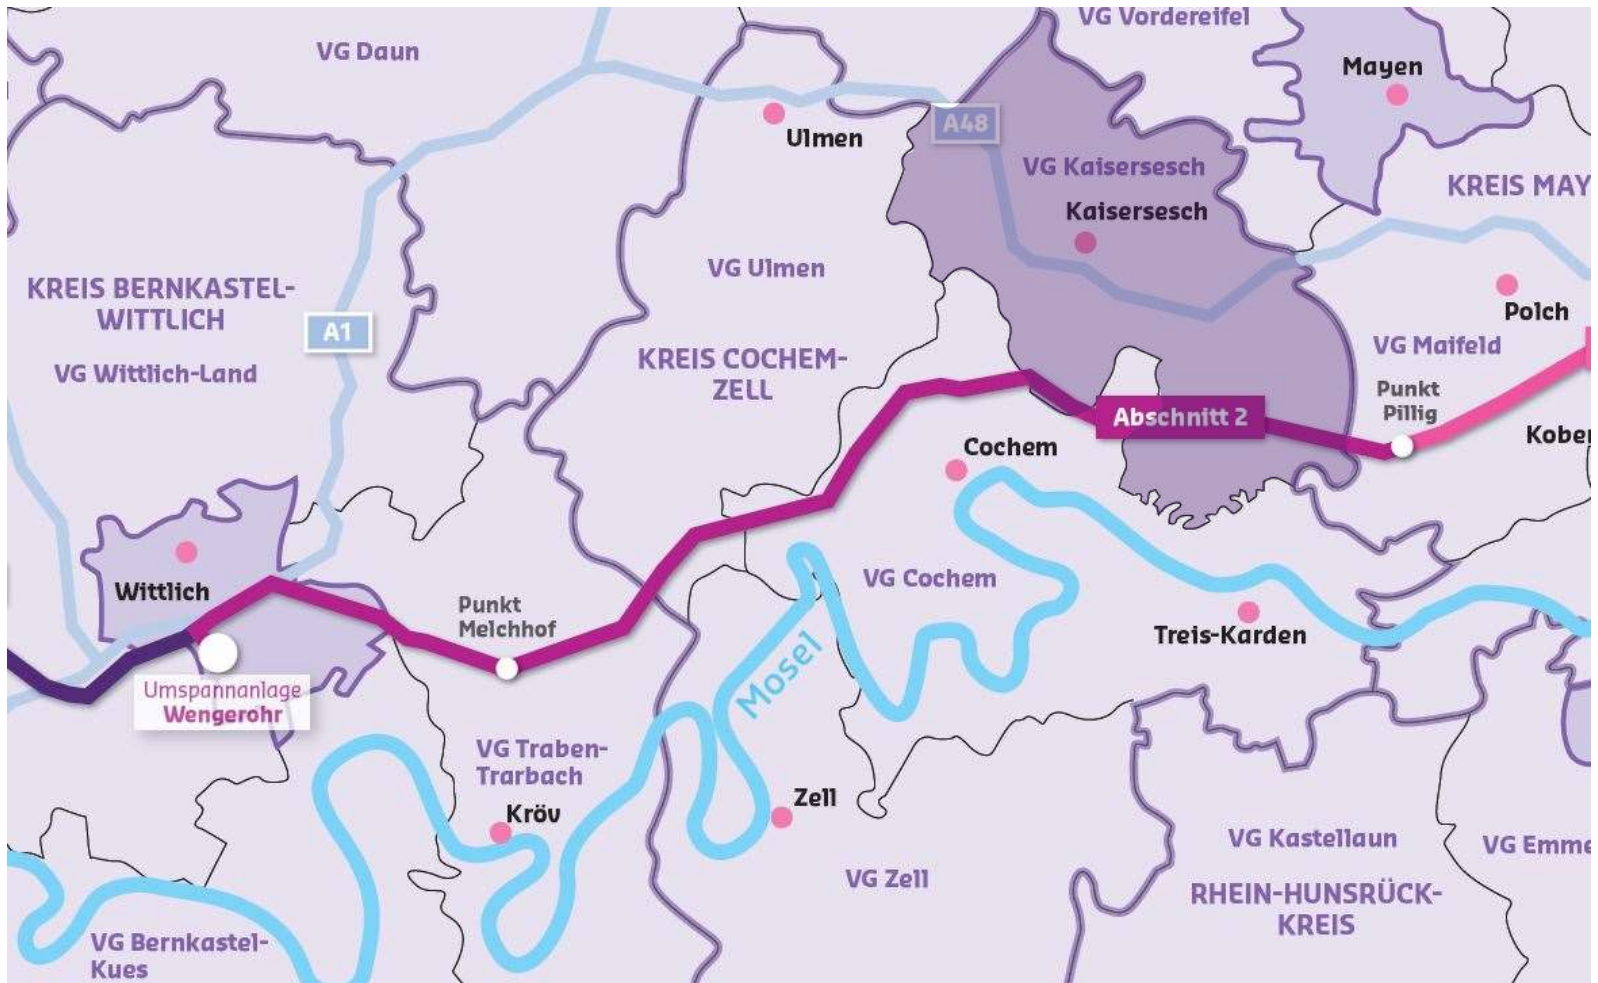

Abschnitt 2: Pillig - Wengerohr

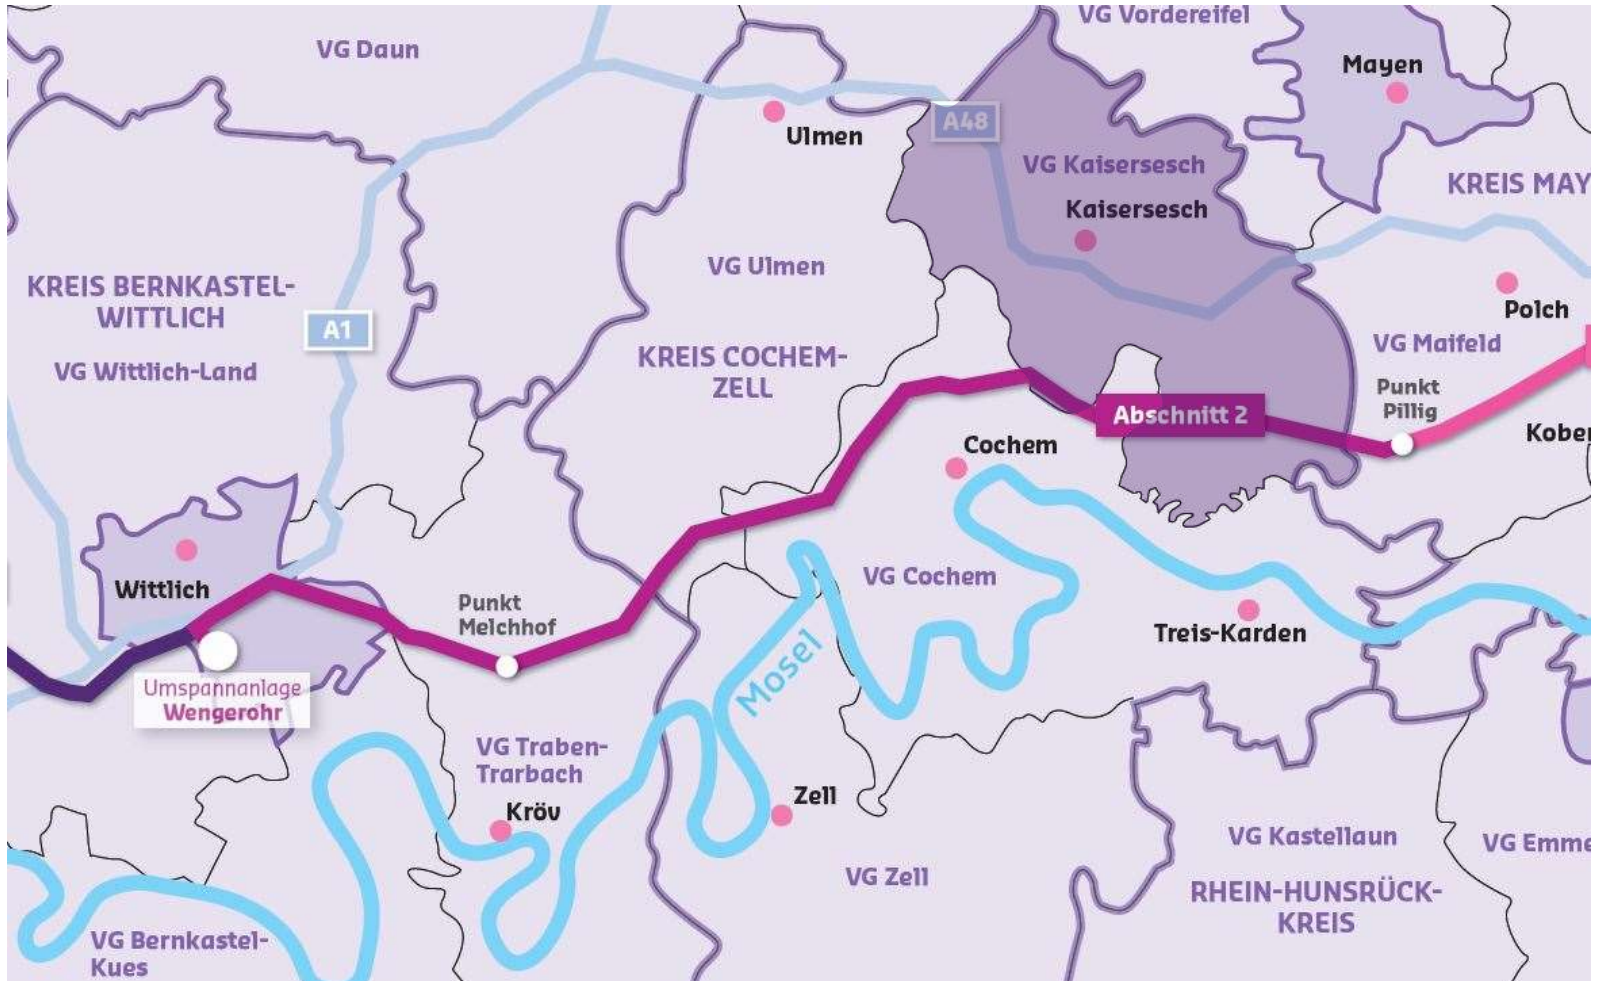

Abschnitt 2: Pillig - Wengerohr

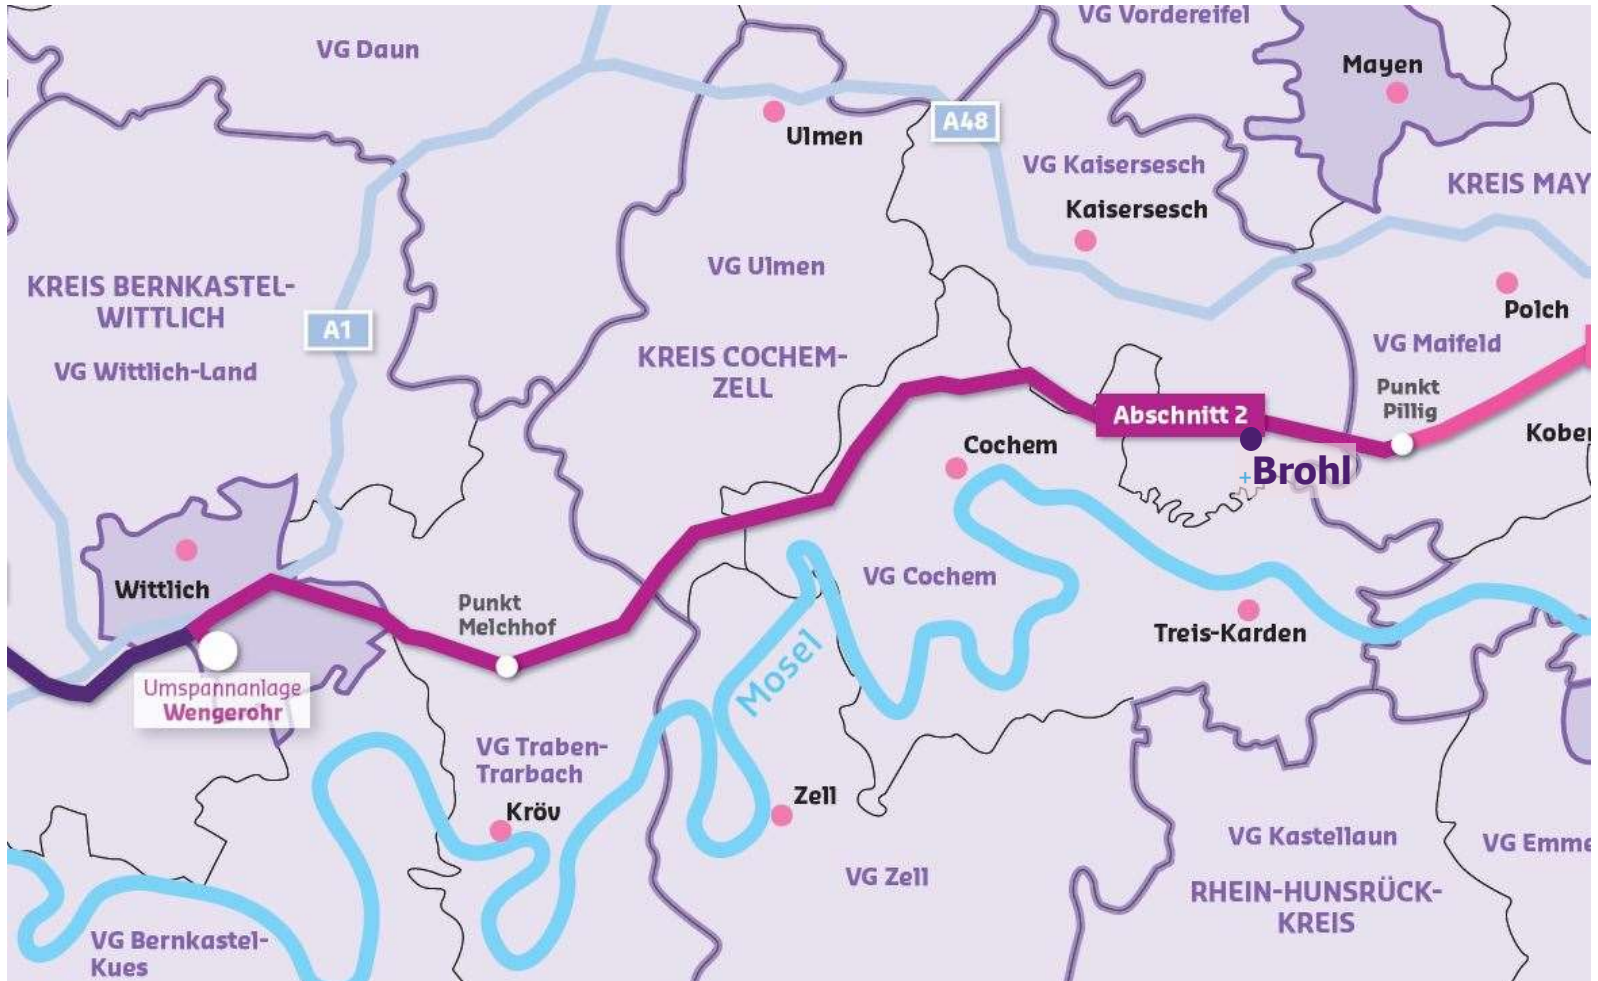

110-/380-kV-Leitung Koblenz - Bitburg

Abschnitt Pillig – Wengerohr (Bl. 4225)

Technische Eckdaten für Brohl:

Bestand:

- Betriebsspannung
110- und 110-/220-kV
- ca. 1,4 km Länge
- 6 (+4) Maste
- Masttyp mit 3 Trav.
- Höhe rd. 30 / 45 m
- Schutzstreifenbreite ca.
2 x 16 m und 2 x 30 m

Planungsansatz:

- Betriebsspannung
110- und 110-/380-kV
- ca. 1,4 km Länge
- ca. 4 (+4) Maste
- Masttyp mit 3 Trav.
- Höhe rd. 45 / 60 m
- Schutzstreifenbreite ca.
2 x 30 m und 2 x 30 - 35 m


=> Neubau auf der abgewandten Seite von der Ortslage

Trassenführung im Bereich der OG Brohl




Im Abschnitt Pillig - Melchhof

Bestand – Siedlungsbereich Brohl




Im Abschnitt Pillig - Melchhof

Planung – Siedlungsbereich Brohl




Im Abschnitt Pillig - Melchhof

Planung – Siedlungsbereich Brohl

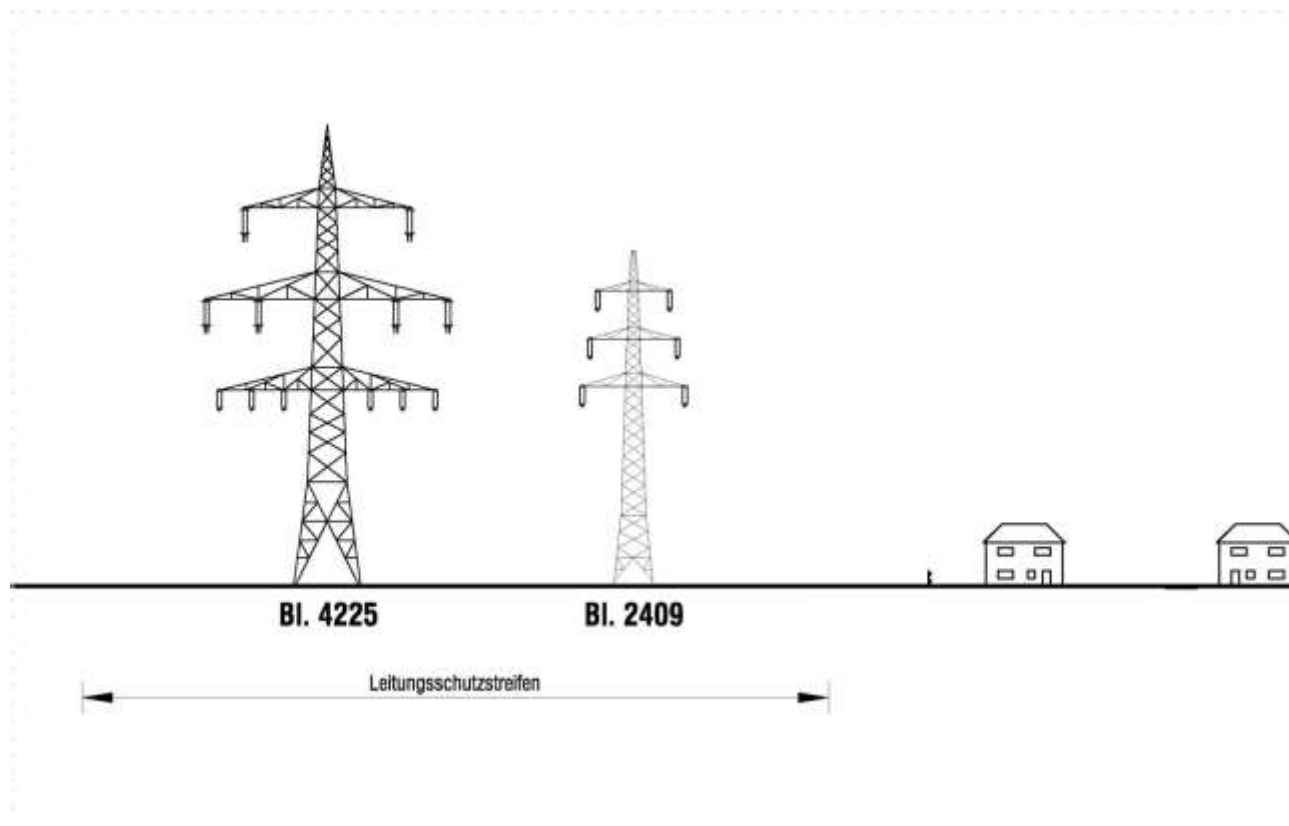

Abschnitt 2: Pillig - Wengerohr

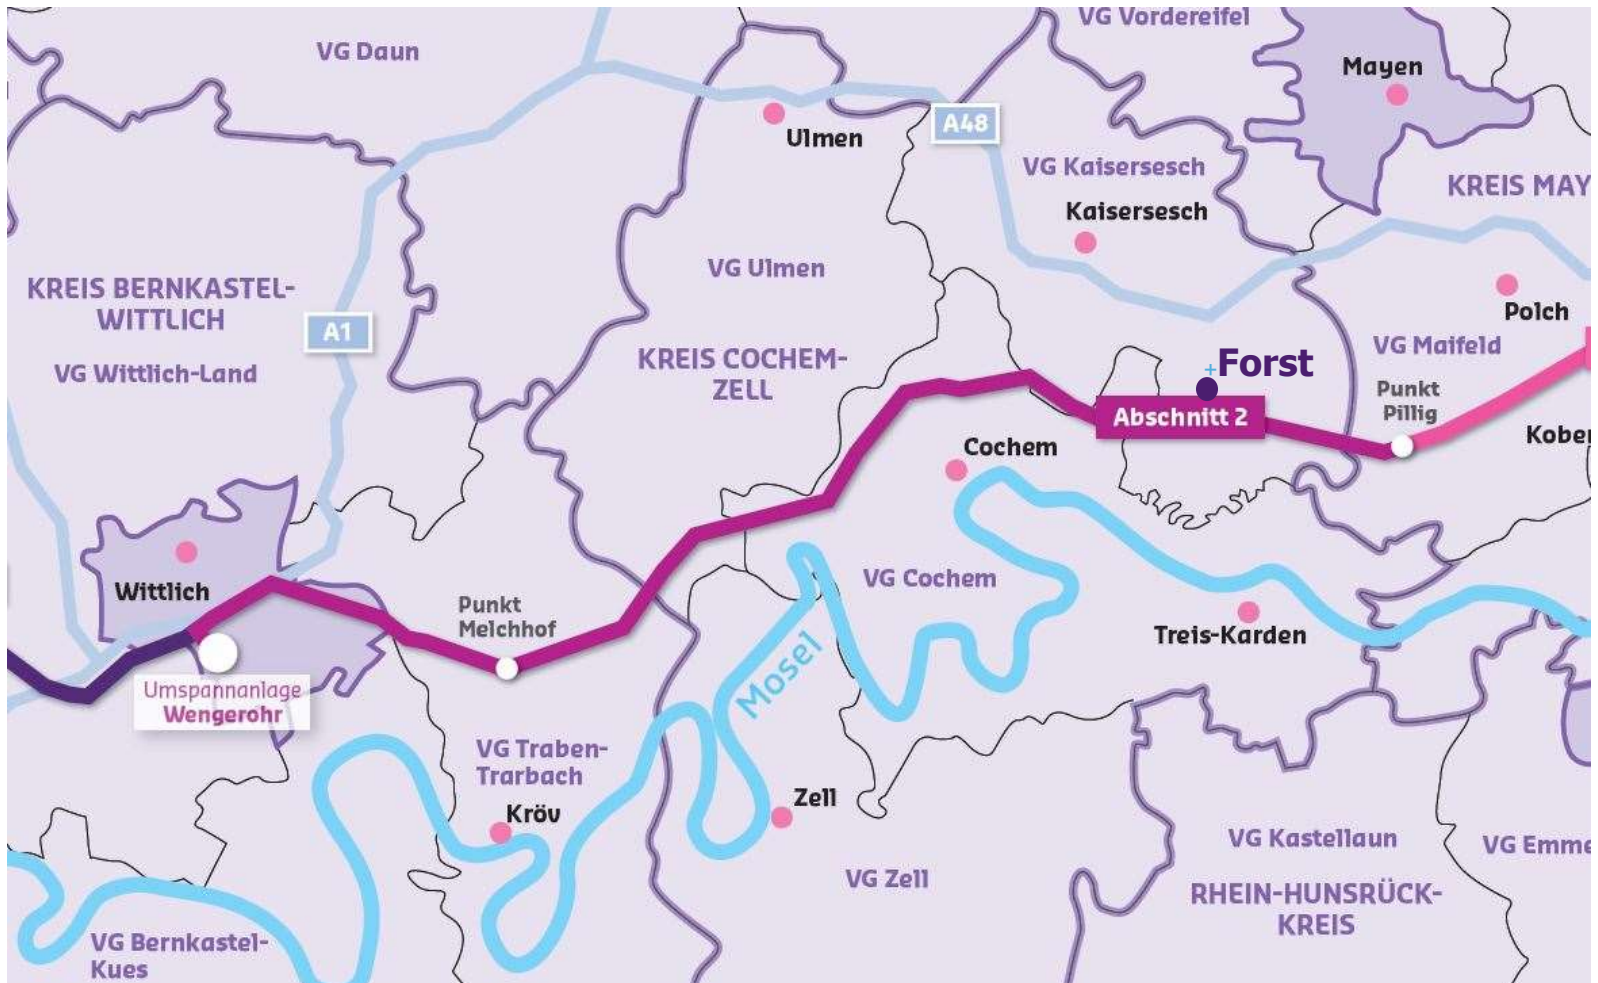

110-/380-kV-Leitung Koblenz - Bitburg

Abschnitt Pillig – Wengerohr (Bl. 4225)

Technische Eckdaten für Forst:

Bestand:

- Betriebsspannung
110- und 110-/220-kV
- ca. 1,9 km Länge
- 7 (+6) Maste
- Masttyp mit 3 Trav.
- Höhe rd. 30 / 45 m
- Schutzstreifenbreite ca.
2 x 16 m und 2 x 30 m


Planungsansatz:

- Betriebsspannung
110- und 110-/380-kV
- ca. 1,9 km Länge
- ca. 6 (+6) Maste
- Masttyp mit 3 Trav.
- Höhe rd. 45 / 60 m
- Schutzstreifenbreite ca.
2 x 30 m und 2 x 30 - 35 m

=> Neubau auf der abgewandten Seite von der Ortslage


Im Abschnitt Pilig – Melchhof

Trassenführung im Bereich der OG Forst

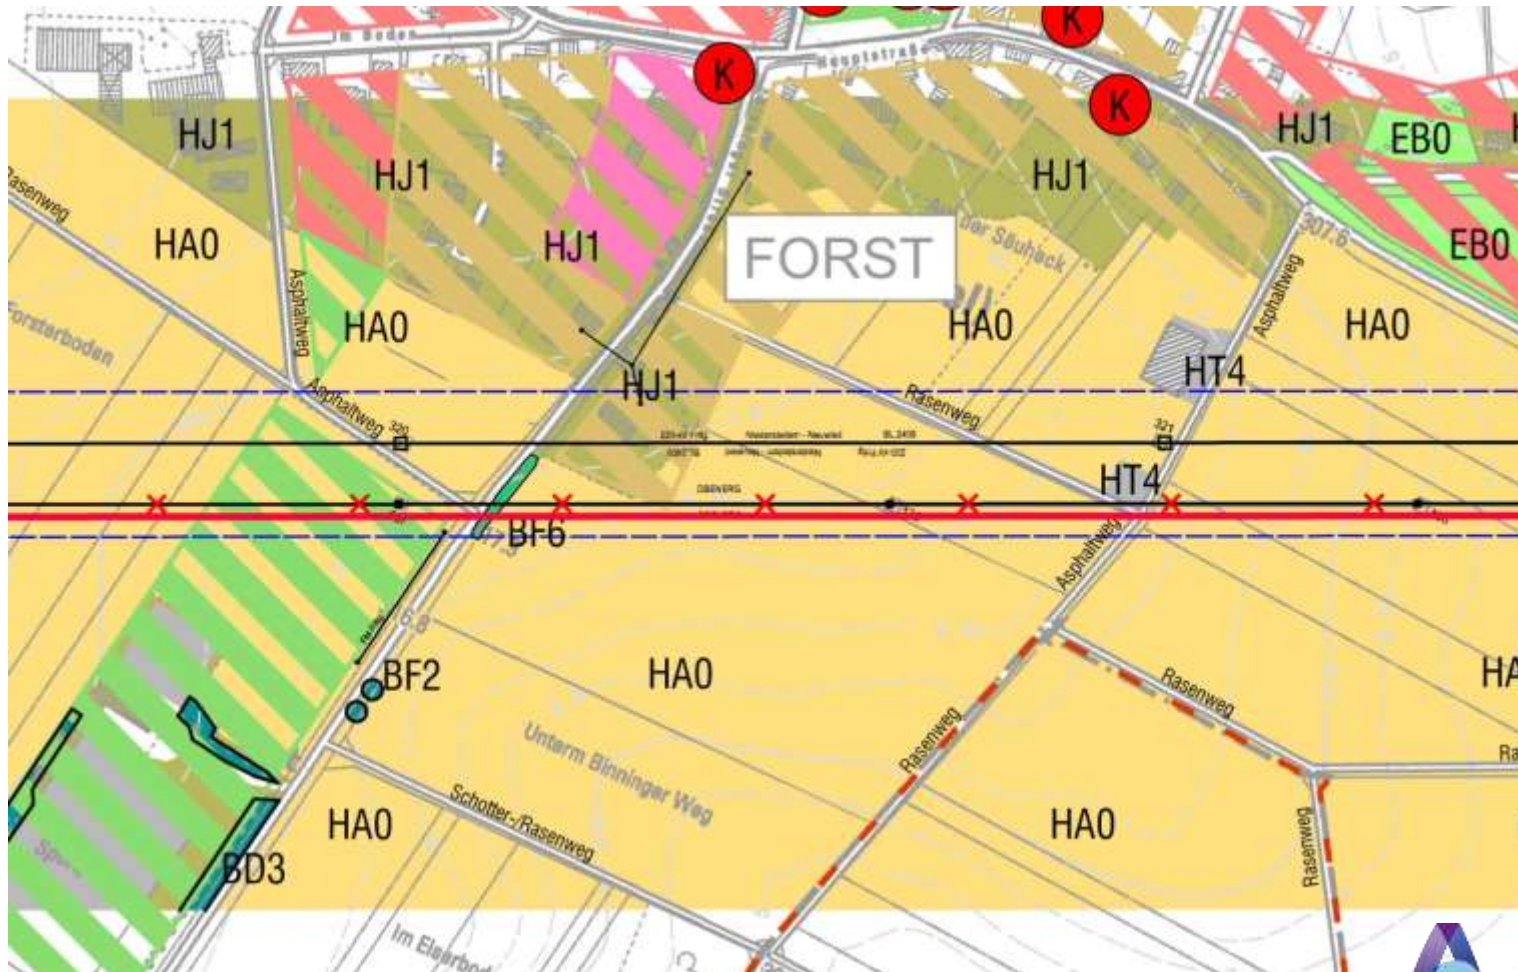


Im Abschnitt Pillig - Melchhof

Bestand – Siedlungsbereich Forst




Im Abschnitt Pillig - Melchhof

Planung – Siedlungsbereich Forst



Im Abschnitt Pillig - Melchhof

Planung – Siedlungsbereich Forst



Bisherige Schritte:

- Raumordnungsverfahren beantragt Okt. 2014
- Beteiligung der Kommunen / TöBs beim ROV (durch SGD Nord)
- Abschluss ROV April 2015
- Projektdetaillierung / Vorbereitung des Planfeststellungsantrages
- Scopingtermin (Umfang und Inhalt der UVS) Juli 2015

Weitere Informationstermine:

Donnerstag, den 26. November 2015

- **Info-Mobil von 9 - 11 Uhr vor dem Bürgerhaus in Kinderbeuern**
- **Bürgerinfomarkt von 18 - 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bausendorf**

Nächste Schritte:

- 1. Entwurf Feintrassierung mit Mastauseilung bis Jan. 2016
- Ansprache Grundeigentümer (mit Pächterabfrage) ab Febr. 2016
- Verhandlungsgespräche ab Frühjahr 2016
- Prüfaufträge aus Eigentümerwünschen Frühsommer 2016
- Bürgerinformationsveranstaltungen (Stufe 2) Mitte 2016
- Festlegen der Antragslösung Herbst 2016
- Berichte zum Projektstand in Ratssitzungen bei Bedarf
- Beantragung des Planfeststellungsverfahrens Anfang 2017
- Vorstellung und Erläuterung des Antrages im Rat bei Offenlage
- Bürgersprechstunden bei Offenlage



**Das starke Netz
für Energie**

www.amprion.net