


**Schemazeichnung der Provisorien**

## **Störmast D-AMP.2-16-22**


### **Träger/Abspanner**

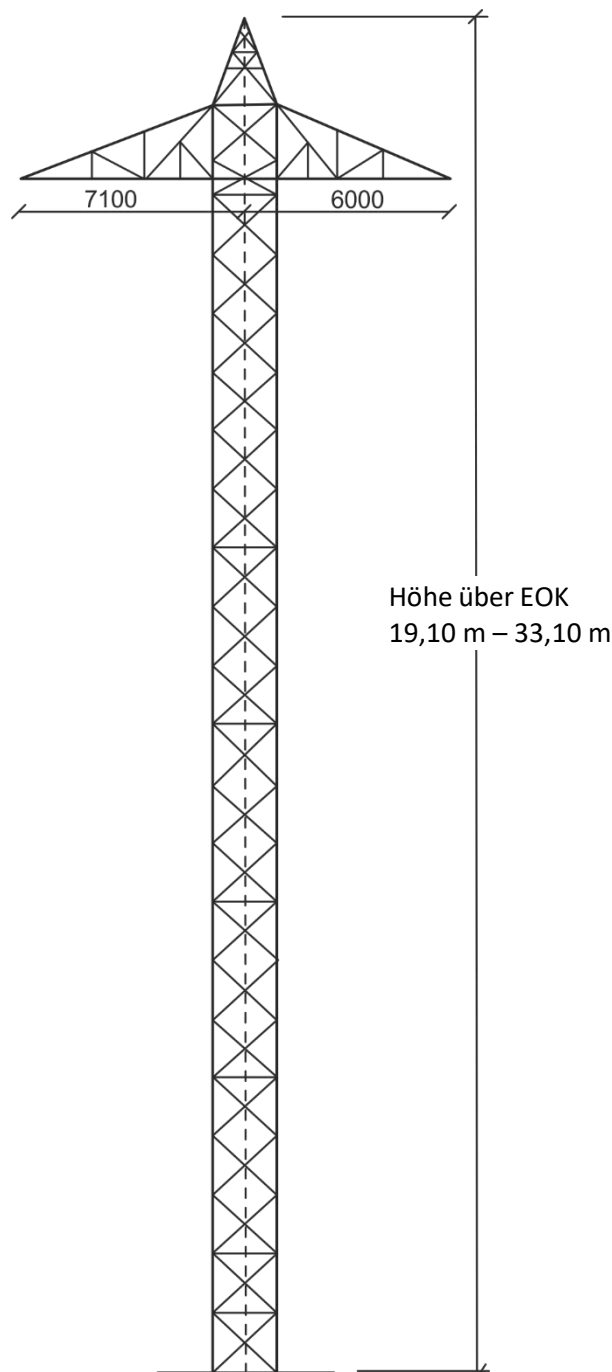

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter

**Schemazeichnung der Provisorien**

**Störmast D-AMP. 2-16-22**  
**Träger/Abspanner (+17,60 m)**

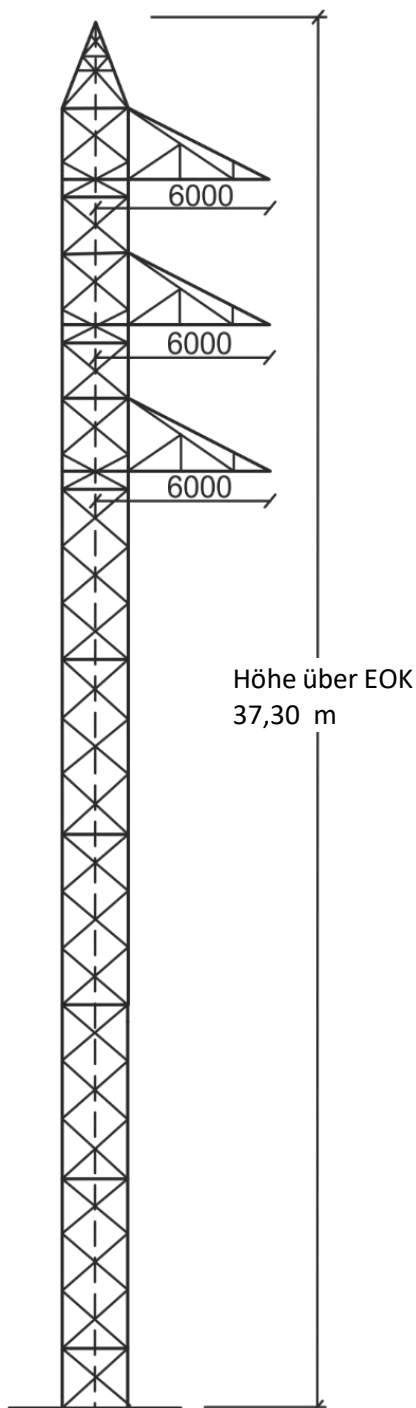

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter

Amprion GmbH

110-/380-kV Höchstspannungsfreileitung Wesel – Uffort, Bl. 4214  
(Abschnitt: UA Niederrhein - Pkt. Voerde und Pkt. Budberg – UA Uffort),  
380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uffort - Pkt. Hüls-West, Bl. 4208  
220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uffort - St. Tönis, Bl. 4540,  
(Abschnitt: Pkt. Hüls-West – Pkt. St. Tönis)

Schemazeichnung der Provisorien

## Anschluss eines Baueinsatzkabels an einen Freileitungsmast






**Schemazeichnung der Provisorien**

## Verlegung



**Schemazeichnung der Provisorien**

## **110-kV-Überführungsgerüst zur Verbindung von Baueinsatzkabeln**

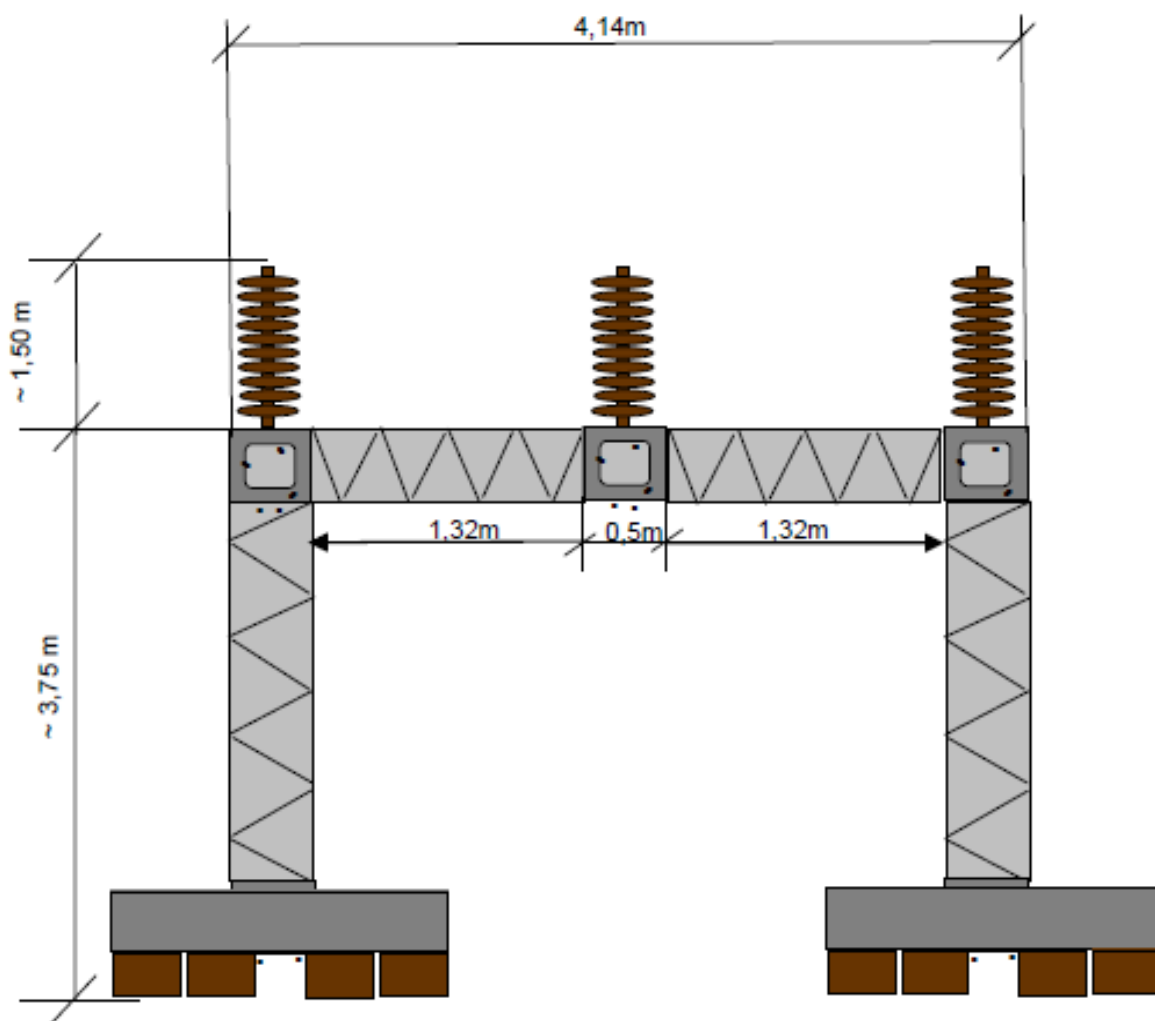

Ähnliche Bauweise kommt zum Einsatz

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Meter