

## Anhang 2 Technische Einrichtungen zur Blindleistungserbringung


(durch den Anbieter auszufüllen; **einzeln für jeden Netzanschlusspunkt**)

### Stammdaten Anlage

| Inhalt                                     | Wert | Einheit / Bemerkung         |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Netzanschlusspunkt                         |      | Umspannwerk                 |
| Marktllokation                             |      | MaLo aus Marktkommunikation |
| Messlokation                               |      | MeLo aus Marktkommunikation |
| Zählpunktbezeichnung am Netzanschlusspunkt |      |                             |
| Name der Anlage                            |      | Freitext                    |
| Geographische Lage der Anlage              |      | Koordinaten                 |
| Straße + ggf. Hausnummer (Anlage)          |      | Freitext                    |
| PLZ (Anlage)                               |      | Freitext                    |
| Ort (Anlage)                               |      | Freitext                    |

Für die Abrechnung ist die Bestimmung der Vergütungsgrenzen (gemäß Netzbetreiber-Konsenspapier) erforderlich. Hierzu sind die Grenzwerte gemäß folgender Abbildung in die nachfolgende Tabelle **je im Angebot umfasster technischer Einheit** einzutragen.

Hinweis: Die Punkte sind in der Abbildung **exemplarisch** für Synchronmaschinen und Umrichter-basierte Anlagen sowie der Variante 3 dargestellt. Falls eine andere Technologie angeboten wird oder der Ausschreibung eine andere TAR-Variante zugrunde liegt, sei für die Bestimmung der Punkte auf das Netzbetreiber-Konsenspapier sowie die VDE AR-N 4130 verwiesen.

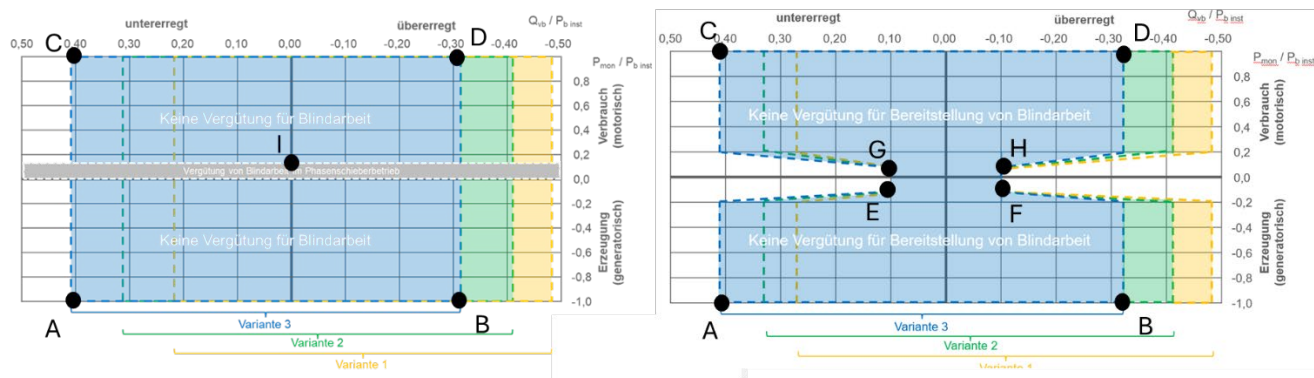

**Vergütungs-Grenzwerte (je angebotener technischer Einheit)**

[illegible]

|                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>spannungshebend Wirkleistungsbezug bis</b><br><b>10% P<sub>n</sub></b><br>(nur für Typ-2-Anlagen)<br>[Mvar] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RPS/STATCOM-Fähigkeit [ja/nein]                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punkt I - Maximaler Bezug im RPS/STATCOM-<br>Modus (sofern zutreffend)<br>[MW]                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Bei Typ 2-Anlagen beziehen sich diese Werte auf die Grenzwerte der Anlage bei  $P \geq 20\%$